

アレルギー性結膜炎治療剤

日本薬局方 トラニラスト点眼液

**リザベン<sup>®</sup>点眼液0.5%**

## 包装仕様変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、アレルギー性結膜炎治療剤『リザベン<sup>®</sup>点眼液0.5%』におきまして、包装仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。詳細につきましては下記をご参照ください。

お手数をおかけいたしますが、何卒、他の弊社製品共々、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹言

記

### 1 変更品弊社出荷予定時期について

製品	包装	統一商品コード	出荷時期	変更品 初回製造番号
リザベン <sup>®</sup> 点眼液0.5%	5mL×5	051908027	2022年8月頃	1303
	5mL×10	051908041	2022年6月頃	1301

※従来品の在庫が終了次第、出荷させていただきます。


※組成・性状、効能・効果、用法・用量、使用上の注意の変更はありません。

※統一商品コード、HOTコード、レセプト電算処理システムコード等、各種コードの変更はありません。

## 2 変更内容について

### <ボトルラベル>


- ・ボトルラベルのデザインを下記のとおり変更いたします。
- ・開封方法について、キャップ上部から下部に向けてラベルを剥がす方法から、キャップ下部から上部に向けてラベルを剥がす方法へ変更いたします。
- ・「点眼用」であることを示すため、「点眼マーク」を追加いたします。
- ・捺印部を白地から青地へ、捺印方法をインクジェットプリント捺印からレーザー捺印へ変更いたします。
- ・ボトル本体に変更はありません。

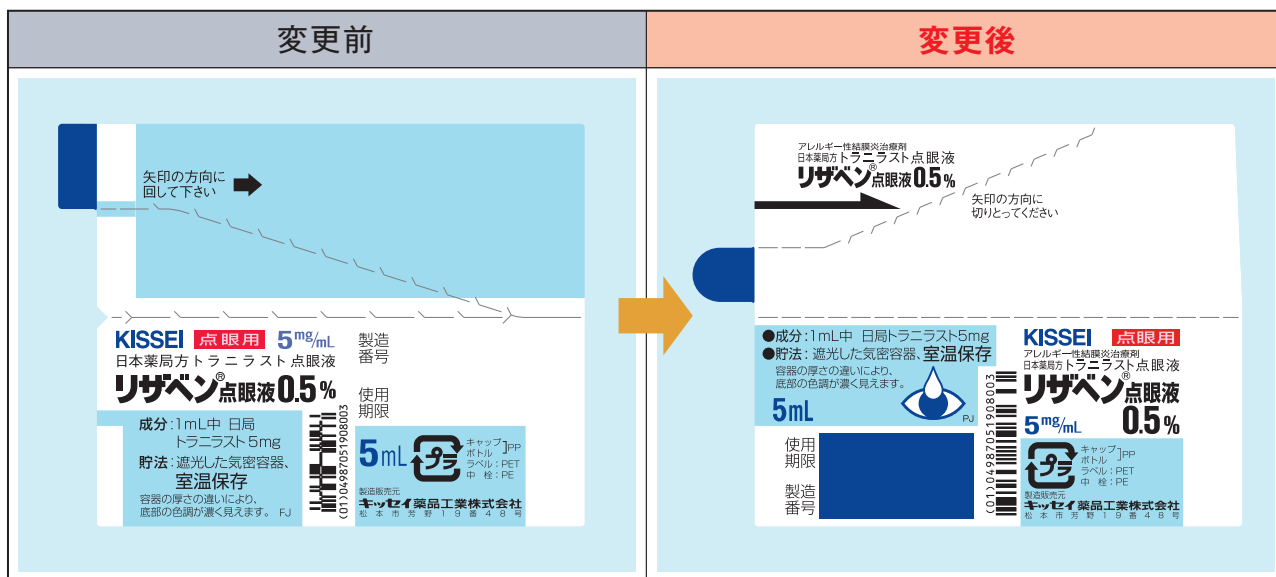

### <薬袋ケース>

- ・薬袋ケースのデザインを下記のとおり変更いたします。
- ・開封方法を上へ引き開ける方法から、右側へ向かって押し開ける方法へと変更いたします。
- ・遮光用袋本体に変更はありません。

変更例：リザベン点眼液0.5% 5mL×5

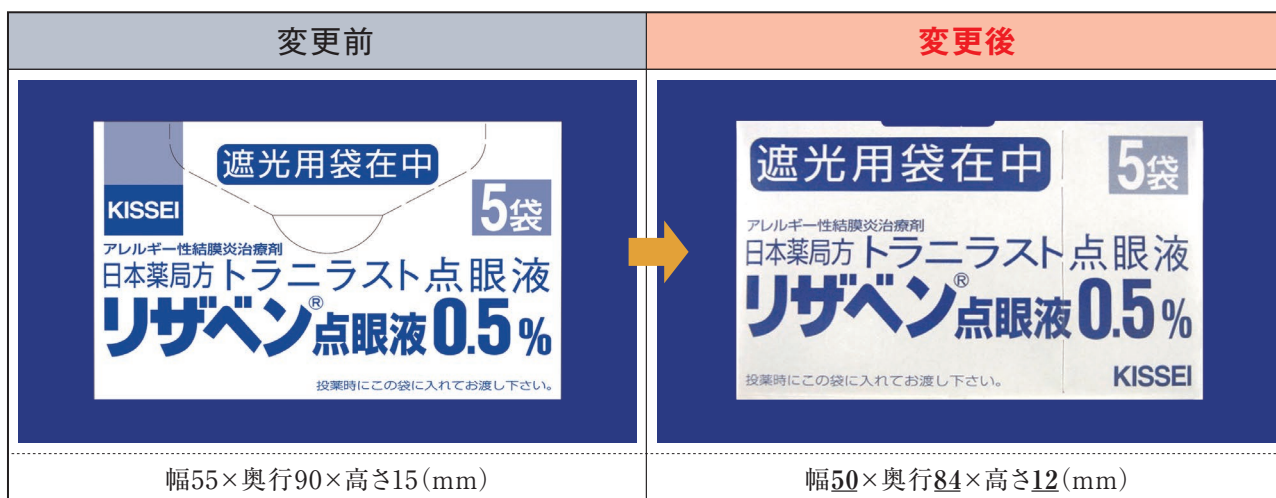

※10ボトルについても同様の変更を行います。

<カートン>

- ・カートンの開封方法をジッパータイプへと変更いたします。
- ・開封後に開封済みであることが分かるよう、「開封済」表示を追加いたします。

包装	変更前	変更後
5mL×5	 <p data-bbox="411 813 799 882">幅96.0×奥行37.8×高さ56.6(mm) 重量 約70.4(g)</p>	 <p data-bbox="963 813 1351 882">幅96.0×奥行39.0×高さ58.0(mm) 重量 約68.2(g)</p>
5mL×10	 <p data-bbox="411 1386 799 1456">幅96.0×奥行57.1×高さ56.6(mm) 重量 約123.5(g)</p>	 <p data-bbox="963 1386 1351 1456">幅96.0×奥行57.5×高さ58.0(mm) 重量 約122.6(g)</p>

### 3 包装変更表示について

変更の旨を患者様にお知らせいただけるよう、しばらくの間、患者様向けお知らせカードを封入いたします。また、お手元に届いた製品が変更品であることをお知らせするため、しばらくの間、下記の変更表示をカートンに行います。

#### <患者様向けお知らせカード>

##### お 知 ら せ

ボトルラベルの外観が変わりましたが、お薬の内容は従来と変わりありません。

C04

封入枚数 (薬袋ケースの中に同梱しています)

5mL× 5 …… 5枚

5mL×10 …… 10枚

#### <包装変更表示>

天面	集中表示面
ボトルラベルデザイン、薬袋ケース、カートン形状、デザイン変更品	包装変更品