

トロンボキサン合成酵素阻害剤

処方せん医薬品^{注)}

キサボン[®]S 注射液 20mg/40mg

注) 注意—医師等の処方せんにより使用すること

カートン仕様変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、トロンボキサン合成酵素阻害剤「キサボン[®]S注射液20mg/40mg」につきまして、カートン表面ニス等を変更いたしますのでご案内申し上げます。詳細につきましては下記をご参照ください。

お手数をおかけいたしますが、他の弊社製品共々、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹言

記

1. 変更品弊社出荷予定時期

製 品	弊社出荷予定時期
キサボン [®] S注射液20mg	2012年8月下旬
キサボン [®] S注射液40mg	2012年5月中旬

従来品の在庫終了次第、包装ごとに出荷させていただきます。


2. カートン仕様変更について

(1) 表面ニス変更について


輸送時のカートン表面の印字擦れを防止するために、表面ニスを変更いたします。それに伴い、見た目の光沢が増しますが、ご了承ください。同時に、カートン材質を変更し、カートン裏側部分が現在の白色から灰色へと変更になります。

(2) 廃棄用ミシン目追加について

廃棄時の利便性向上を目的に、10Aカートンにおいては、カートン両サイドに廃棄用ミシン目を、50Aカートンにおいては、底面に廃棄用ミシン目をそれぞれ追加いたします。

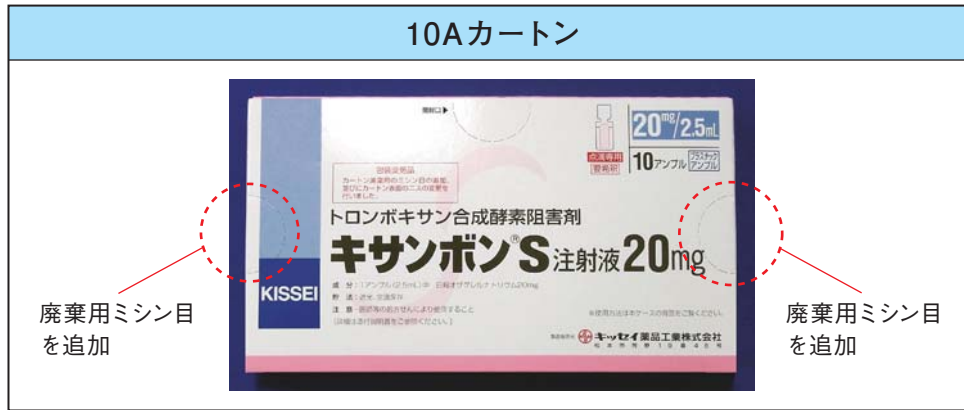

※写真は20mg10A包装ですが、40mg10A包装も同様に變更いたします。

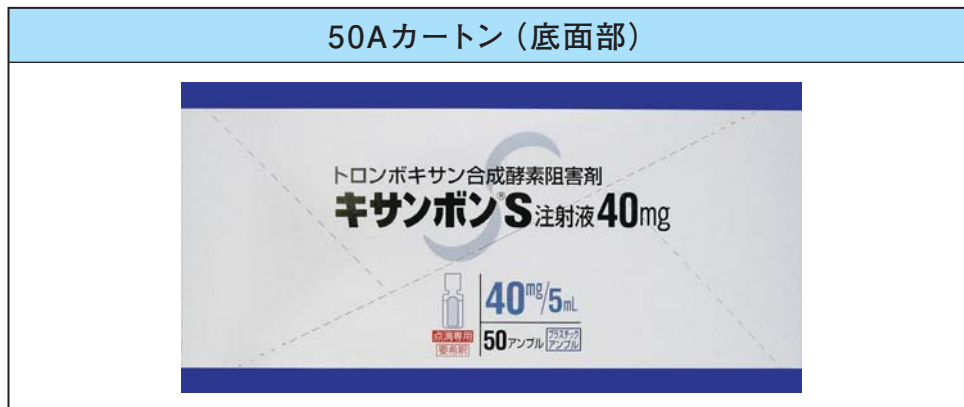

※写真は40mg50A包装ですが、20mg50A包装も同様に變更いたします。

3. 包装変更表示について

お手元に届いた製品が変更品であることをお知らせするため、しばらくの間、下記の変更表示をカートンに行います。

天面	捺印面
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">包装変更品</p> <p>カートン廃棄用のミシン目の追加、 並びにカートン表面のニスの変更を 行いました。</p> </div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">包装変更品</p> </div>

今回、カートン仕様の変更を行いましたが、組成・性状、効能・効果、用法・用量、使用上の注意の変更はありません。

また、JANコード、HOTコード、レセプト電算処理システム用コード等、各種コードの変更もありません。